

## アクアパレットまつやま

### 流水プールの安全運行について

#### 流水プール安全運行について


平成18年7月31日に起こりました、埼玉県ふじみ野市営プール流水プールの事故を受けて松山市公共建築課職員立会いの下、緊急点検を行いました。安全であることを確認いたしました。

利用に際し、安心してご利用いただくため施設の構造、安全管理運営体制についてお知らせします。

#### 流水プールの構造について

松山中央公園プールの流水プールの流れを作り出す起流ポンプは、全部で5台あり、吸水口は5箇所です。

#### 起流ポンプと吸水口・噴出口配置図

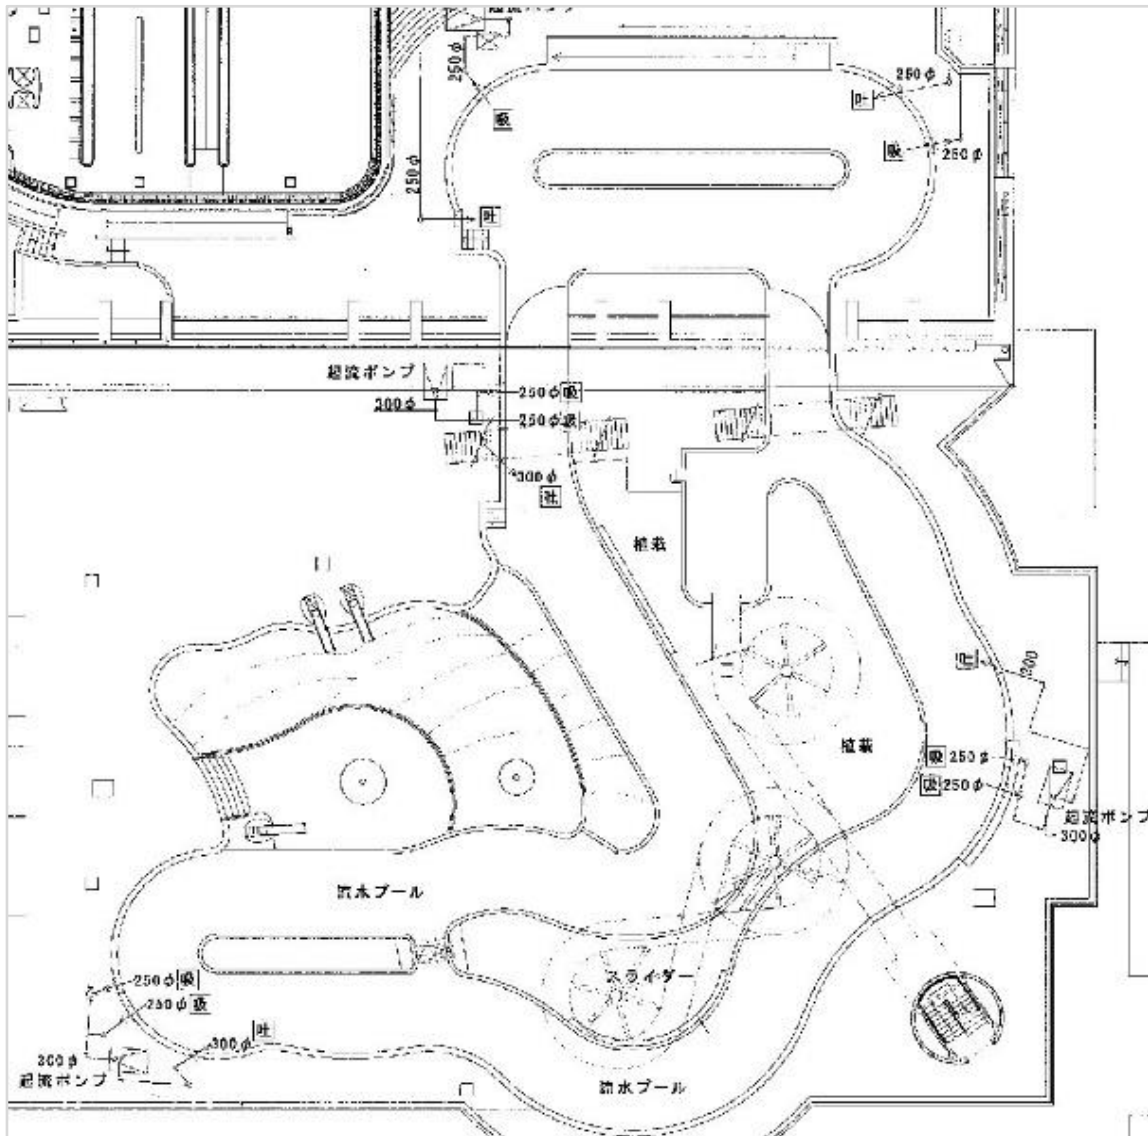

それぞれの、吸水口部分については、幅101cm 高さ73cmの目の細かいステンレス製のパンチングメタル（網）を14箇所ボルト止めし、さらにその奥にある直径25cmのパイプの入口部分にも縦格子が7cm間隔でフランジ止める、2重の安全対策を取る構造となっています。

## 吸水口部分詳細図

1台の起流ポンプにつき吸水口を2箇所設置し吸い込みの勢いを低減する最新の機構を採用しより安全性を高めています。

## プールの管理・運営体制

### 始業前点検

流水プール吸水口・噴出口・循環水排水口のフタのネジの緩み・脱落がないか取り付けにがたつきがないか水中にて確認を行い、安全を確認した上で運行しています。

万一異常があった場合、安全な運用ができるまで、利用を中止させていただきます。  
その場合には、ご協力をお願いします。

### 営業中点検

1日3回の休憩時にも点検を行い安全の確認を行います。

休憩時以外でも、監視員が異常を発見した場合、ただちに利用を中止させていただきます。

その際には、全員水から上がっていただきます。係員の指示に従って落ち着いて行動して下さい。

ご協力をお願いします。

雷接近時等で緊急に屋外プールの利用を中止する場合がありますので、

その際も係員の指示に従い落ち着いて行動をお願いします。

### 係員の安全教育について

安全・衛生管理マニュアルの徹底と始業前・終業時のミーティングを必ず行い、安全性の向上に努めています。

今回の事故を受け、管理職員・監視員には危機管理意識を再度徹底指導を行いました。

また、正しい管理が行われるよう、定期・不定期の運営チェックも同時に強化させていただいております。

## お問合せ

### アクアパレットまつやま管理事務所

〒790-0948 愛媛県松山市市坪西町625番地1

電話：089-965-2900

ファックス：089-965-2400